


LEGENDA

	VI	VENTILATOR DE COMPENSARE/PRESURIZARE TIP TURELA
	VI	VENTILATOR DE COMPENSARE/CASA SCARA EI60
	GI	GRILA DE ASPIRATIE MONTATA LA EXTERIOR
	GI	GRILA DE INTRODUCERE REZISTENTA LA FOC EI 60'
		VOLET CU DECLANSARE ELECTROMAGNETICA PENTRU INTRODUCERE AER EI 60'
		SERVOMOTOR ACTIONARE VOLETI/CLAPETI CU ALIMENTARE 24V
		TUBULATURA RIGIDA RECTANGULARA PENTRU PRESURIZARE, REZISTENTA LA FOC EI 60'
	P	PRESOSTAT CU ROL DE MENTINERE A PRESIUNII MAXIME IN SASURI LA VALOAREA DE 45 PA. COMANDA PORNIRE/OPRIREA VENTILATORULUI SAU AJUSTAREA TURATIEI ACESTUIA
		OCHI MOBIL/USA PENTRU EVACUAREA FUMULUI DIN CASA DE SCARA APLASAT IN TREIMEA SUPERIOARA A ULTIMULUI NIVEL



Nota:
 Trezirea tubulaturilor prin planseu trebuie sa aiba conditiile protejarii tubulaturilor cu materiale rezistente la foc cu rezistenta la foc cel puţin egala cu cea a elementului traversat.
 Cotele de montaj sunt date fata de cotul finit al planseului.
 Dimensiunile din plan pentru tubulatura rezistente la foc sunt pentru sectiunea utila a acestora.

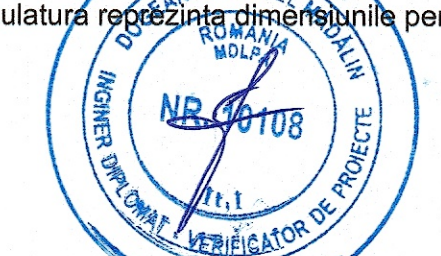

PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCŢIEI:
 Categoriile de Importanță: C1 (normală) conform HG nr. 744/1997.
 Categoriile de Importanță (categoriile de Importanță specifice): II conform P100-1192.
 Grupul de risc: III.
 Componentele 1 corp 1: Holul clădirii înaltă: GRF I - în caz de incendiu.
 Componentele 2 corp rezidențial: GRF II - în caz de incendiu.
 Componentele 3: scările încalzite: GRF III - în caz de incendiu.
 Componentele 4: podul înalt: GRF IV - în caz de incendiu.

Acest document este proprietatea exclusivă a S.C. Wipro Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau utilizarea sunt interzise fără acordul scris din partea S.C. Wipro Project Solutions s.r.l. Acest document este proprietatea exclusivă a S.C. Wipro Project Solutions s.r.l. Nu poate fi utilizat în alt scop decât cel pentru care a fost creat și nu poate fi reprodus sau transmis altfel decât prin permisiunea S.C. Wipro Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT	Titlu proiect	Modificarea și realizarea anexelor la	Nr. planșă
		Controlul de calitate și realizarea anexelor la	ID02
Beneficiar:		Titlu planșă:	Fază:
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA		INSTALATI DESFUMARE - Plan Subsol - Corp C1	PT-DE
Proiectant general	Proiect nr.	SPECIFICATIE	NUME
NEO	03/2025	SEF PROIECT	Ing. Anamaria Gabriela MANEA
COORDONATOR INSTALATI	Proiect nr.	PROIECTAT	Ing. Elina TARLEA
WPS	WPS-05-24	DESEINAT	Ing. Cristina BILSA
			1:50
			04/2025