




ECS


220V
50Hz

SURSA
24Vcc

FY 6mm²

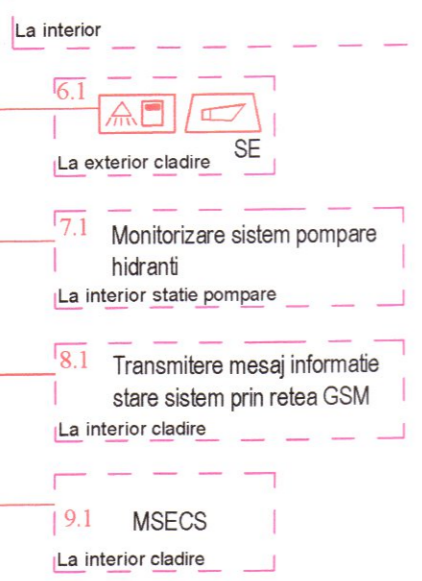

Circuit difuzare mesaj de alarma preinregistrat
Circuit comanda intrerupere alimentare tablou general

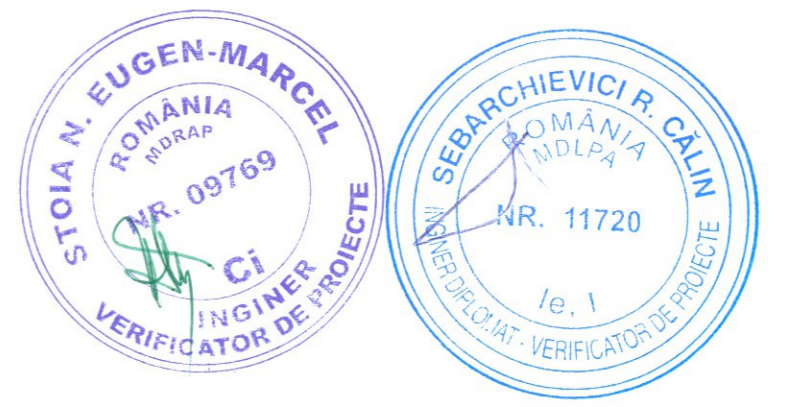

LEGENDA	
ECS	echipament de control si semnalizare
MSECS	monitor suplimentar al echipamentului de control si semnalizare
DF	detector de fum
DF	detector de fum montat deasupra tavanului fals
DC	detector de caldura
BI	declansator manual de alarmare
SI	sirena interioara
SE	sirena exterioara cu semnalizare luminoasa
	cablu J-H(SH)H 2 x 2 x 0.8mmp

Nota: Inaltimea de montaj fata de pardoseala a BI este $H_{BI}=1,30$ m. Se va verifica la montaj finisajele finale ale spatiilor libere si in caz de necesitate se vor suplimenta senzori de fum sau caldura.



Verificator / Expert	Titlu / Nume	Semnatura	Specialitatea	Referat / Expertiza nr. / Data
Verificator				
PROIECTANT GENERAL S.C. AKA Arhitect S.R.L. Registru comertului: J 20/793/2018 Cod fiscal: RO 39522913 e-mail: ioan.mirci@akarchitector.ro Tel: +40 724 207 211 Adresa sediu social: Oras Petris (Loc. Cimpa), Str. Burdusti, Nr 45, Jud. Hunedoara				Beneficiar: MUNICIPIUL BRAD Scoala generala "Mircea Santimbreanu," Pr. nr.: 17/2025
PROIECTANT de SPECIALITATE EST energie Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, Ap. 15 310010, Arad, jud. Arad, Romania J02/1798/1994 CUI RO 6648460 Web: www.estgaz.ro Email: info@estgaz.ro				Amplasament: Municipiul Brad, strada Libertatii, nr.23, CF 67461, 67473, 67043, Jud. Hunedoara Pr. nr.: 46/2025
Specificatie	Titlu / Nume	Semnatura	Scara: %	Titlu proiectului: Modernizare si dotare scoala gimnaziala "Mircea Santimbreanu"
ŞEF PROIECT	arh. MIRCI-DANICAR I.			Faza: DTAC+PTH
PROIECTAT	ing. STANCIONI E.			Obiect: Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare a incendiilor
DESENAT	ing. STANCIONI E.		Data: august 2025	Titlu planşei: SCHEMA BLOC Pl. nr.: 06 ECS